



Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

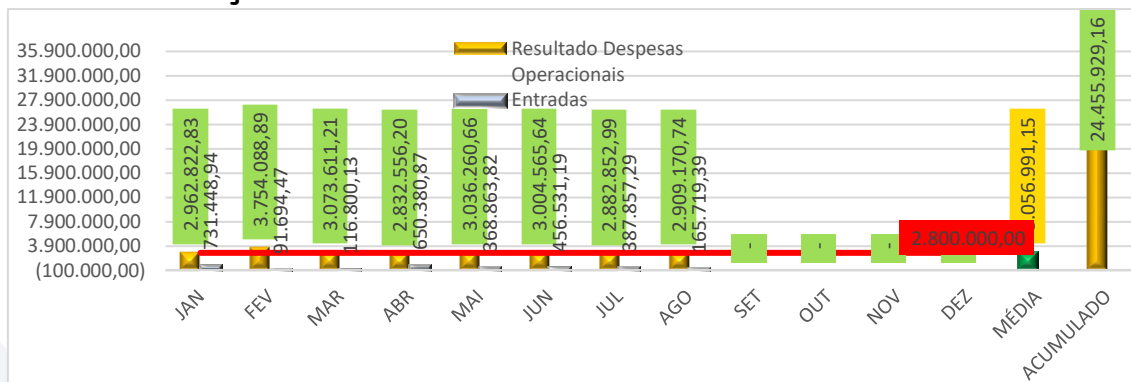


Consumo de Combustível

Meta: 270

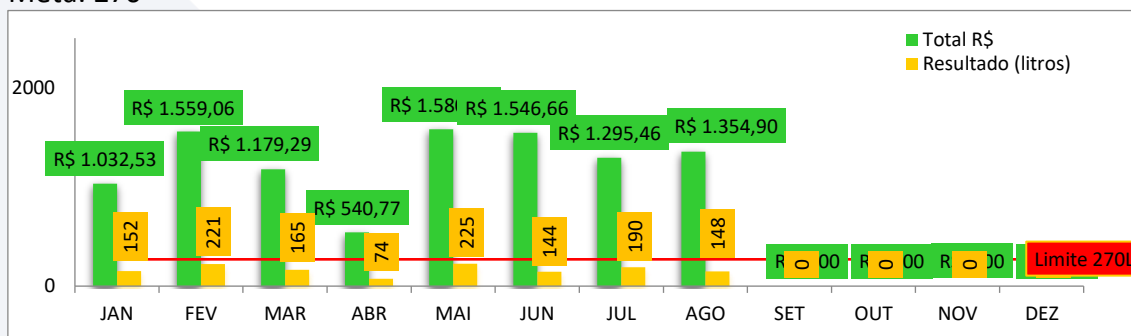


Monitoramento de Consumo de Energia

Meta: 14000 KWh

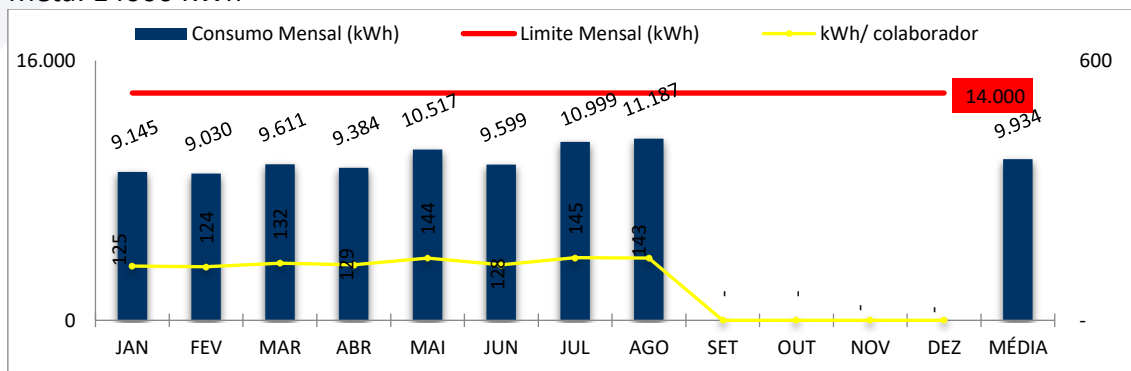


Monitoramento de Consumo de Água

Meta: 55 M³

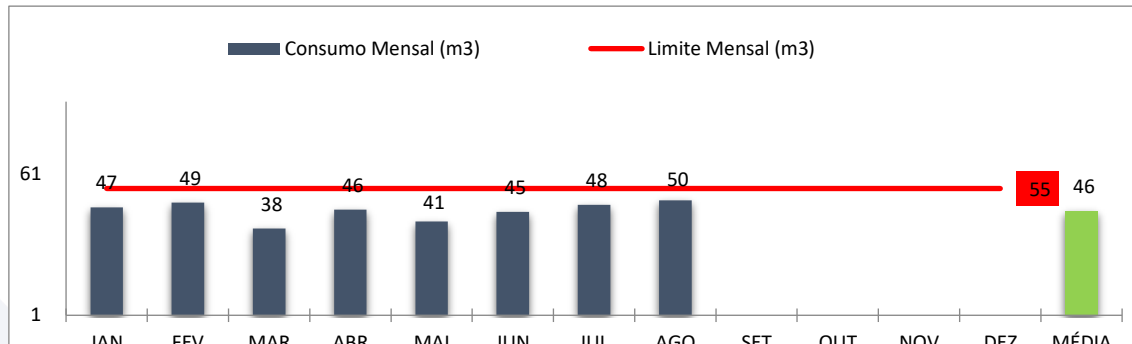


% de Resíduos Coletados/destinados

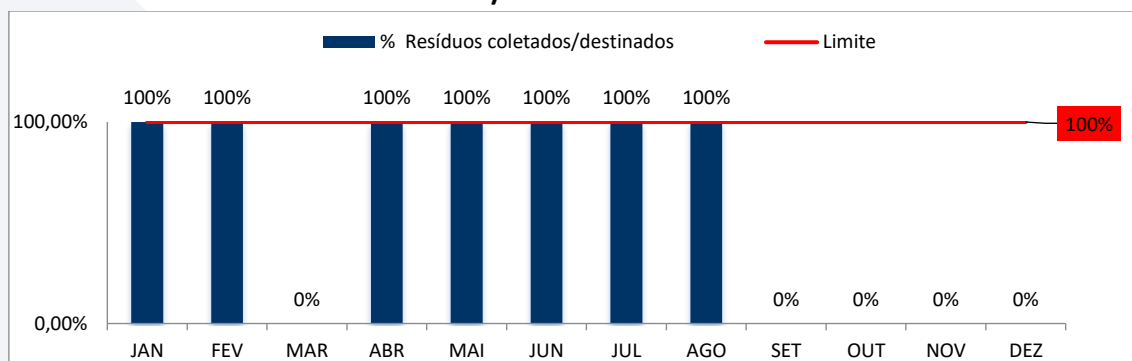


Nota: Não houve geração de resíduo para destinação em março

Cumprimento do Plano Anual de Treinamento

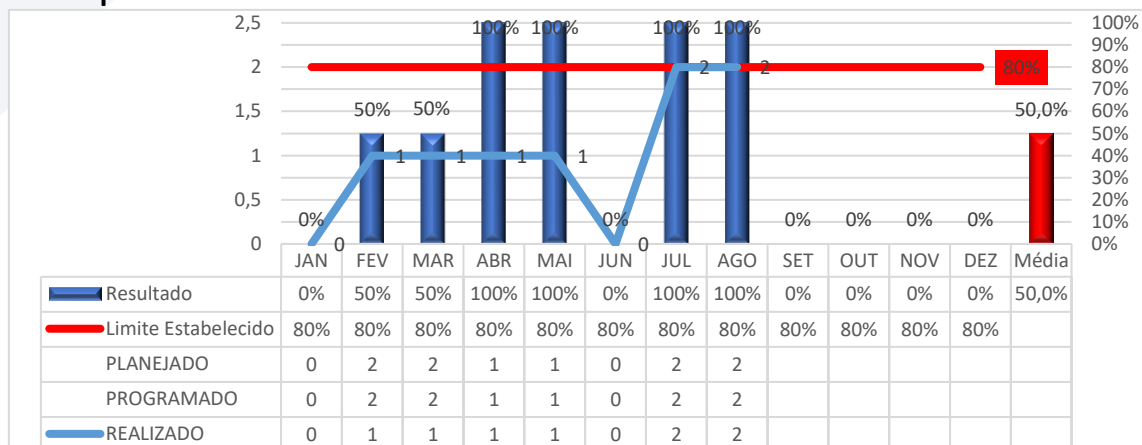

Indicador de Horas de Treinamento

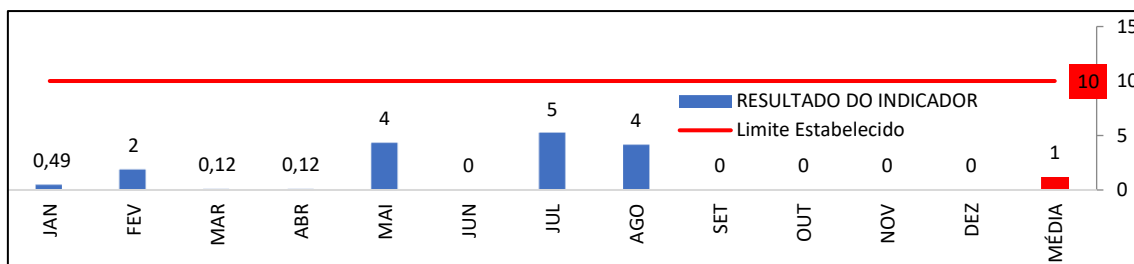

Indicador de Turnover

Limite: 2% (Quantidade de Ingressos no Período + Quantidade de Saídas no Período / 2 / Quantidade Total de Funcionários ao Término do Período).

