





Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

Limite Estabelecido: R\$ 2.800.000,00

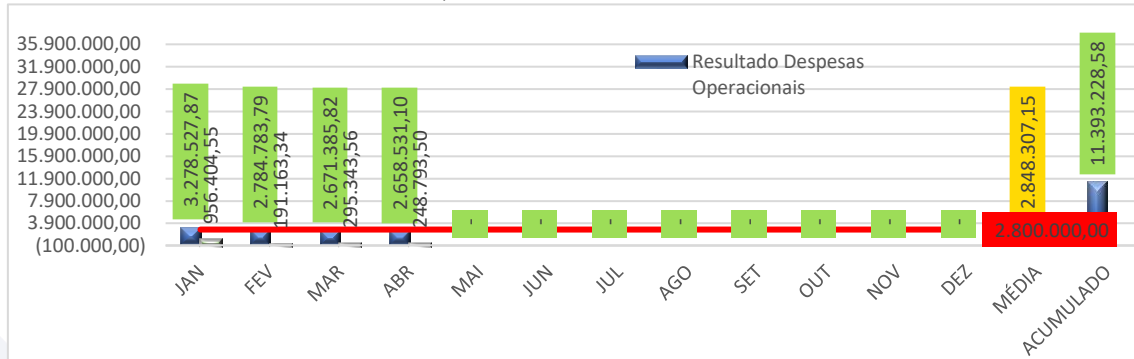


Consumo de Combustível

Limite Estabelecido: 270 litros

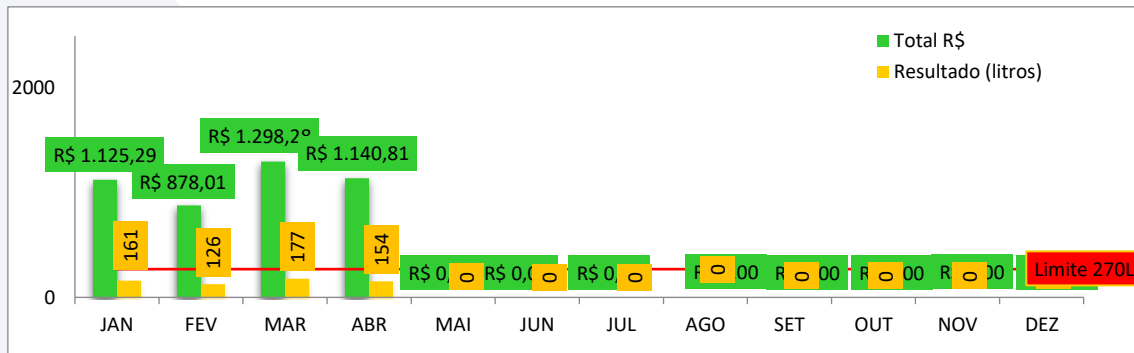

Monitoramento de Consumo de Água


Limite Estabelecido: 55m³

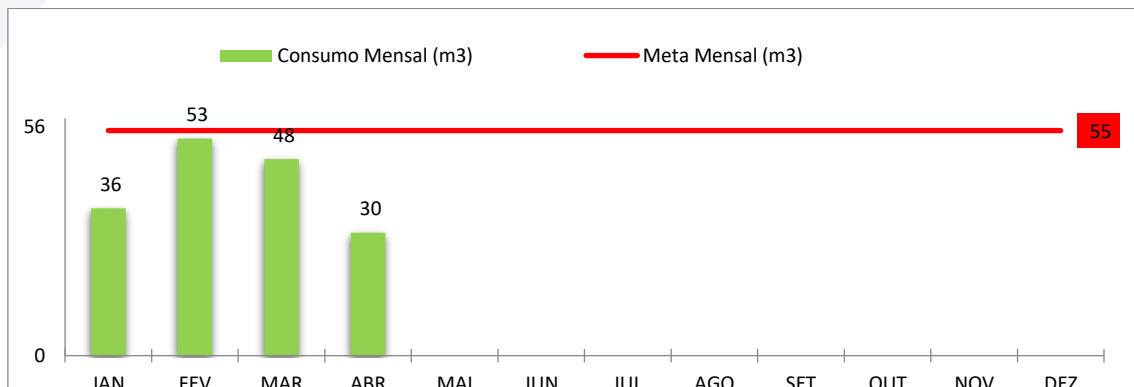




Monitoramento de Consumo de Energia

Limite Estabelecido: 12000 KWh

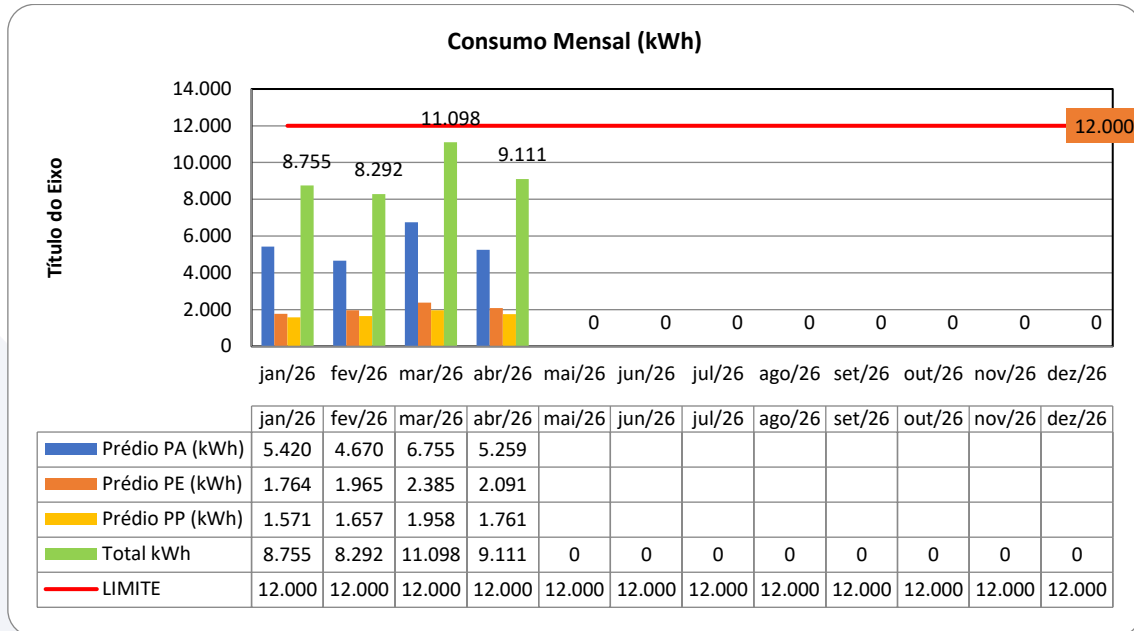

% de Resíduos Coletados/destinados

Limite Estabelecido: 100%

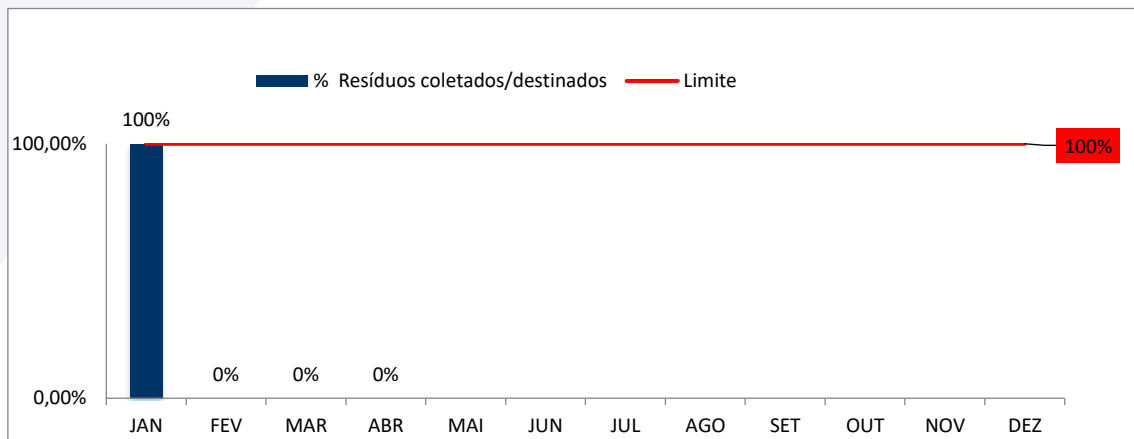

Nota: Não houve geração de resíduo para destinação em fevereiro, março e abril



Indicador de Turnover

Limite Estabelecido: 2% (Quantidade de Ingressos no Período + Quantidade de Saídas no Período / 2 / Quantidade Total de Funcionários ao Término do Período).

